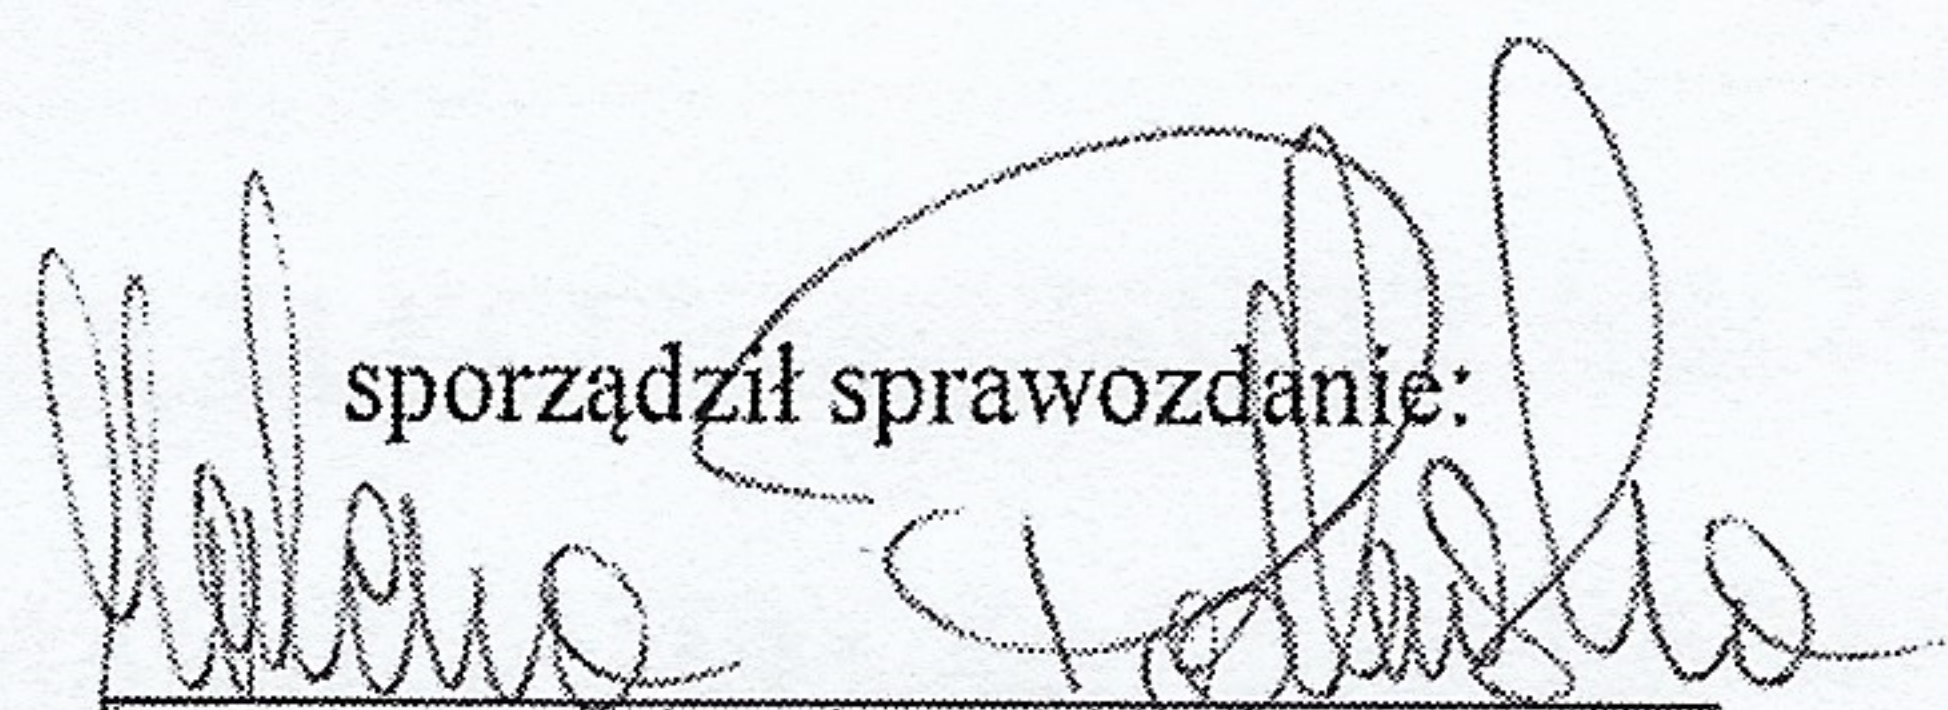



WYNIKI BADAŃ ZLECONYCH DO WYKONANIA

badany wskaźnik	metoda badawcza	j.m.	wynik	wartość parametryczna (Rozp. Ministra Zdrowia z 07.12.2017 r. Dz. U. poz. 2294)
liczba bakterii grupy coli ^{A, Z1}	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	NPL/100ml	0	0
liczba <i>Escherichia coli</i> ^{A, Z1}	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	NPL/100ml	0	0
liczba enterokoków kałowych ^{A, Z1}	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100ml	0	0

^{Z1} - Metoda zatwierdzona przez PPIS w Sochaczewie (decyzja nr 1 z dnia 01.04.2020 r.)

^A - metody akredytowane (akredytacja nr AB 1117)

sporządził sprawozdanie:

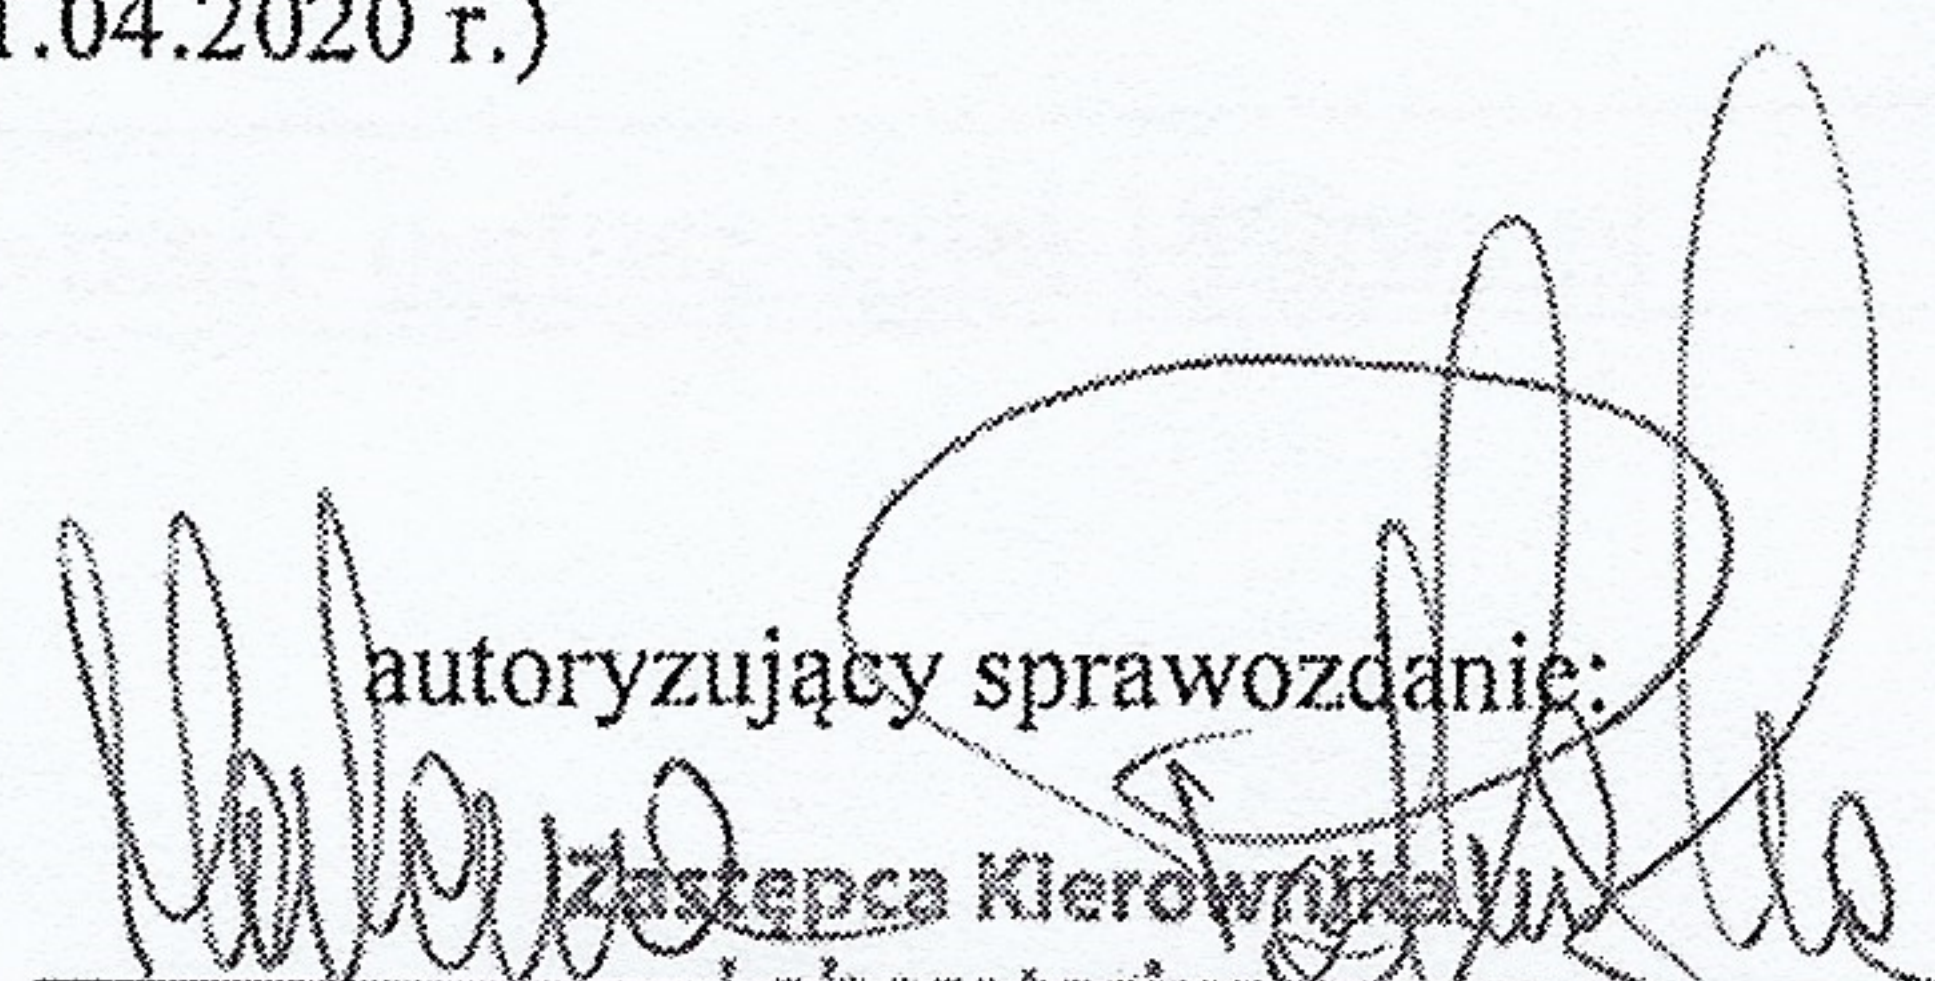(czytelny podpis)

autoryzujący sprawozdanie:

Zastępca Kierownika
(czytelny podpis)

KONIEC SPRAWOZDANIA

mgr inż. Marlena Podkańska

Wyniki odnoszą się wyłącznie do próbek dostarczonych przez Klienta lub pobranych na jego zlecenie.

Sprawozdanie sporządzono w 2 egzemplarzach.

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej niż w całości.